


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI Spółka z o.o.  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Gen. Berlinga 100  
tel./fax (0 22) 775-33-07  
NIP 531-030-49-28

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.12.2015 r.

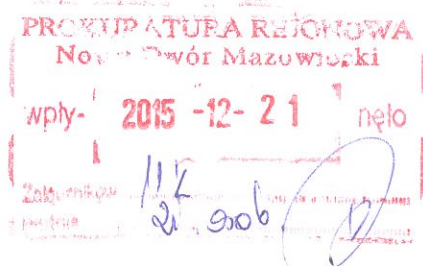

**Prokuratura Rejonowa w  
Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Paderewskiego 3  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

### **ZAWIADOMIENIE**

#### **o podejrzeniu popełnienia przestępstwa**

Na podstawie art. 304 § 1 Kpk, w imieniu Zakładu Wodociągów o Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej ZWIK) zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spowodowania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, polegającego na wprowadzeniu do sieci wodociągowej bakterii grupy coli.

### **UZASADNIENIE**

W dniu 17.12.2015 r. uzyskaliśmy telefonogram (godz.15.05 mail) ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowiecki, iż w pobranych w dniu 14.12.2015 r. próbkach wody stwierdzono bakterie grupy coli.

Próbki, w których stwierdzono bakterie zostały pobrane w:

- ZWiK przy ul. Berlinga 100 – bakterii grupy coli w 100 ml wody **6**
- ul. Miodowa 2 (Szpital) – bakterii grupy coli w 100 ml **8**
- Przedszkole Publiczne ul. Mazowiecka 2 – bakterii grupy coli w 100 ml **2**

W dniu 18.12.2015 r.(godz.16.40 mail) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim została wydana decyzja o unieruchomieniu wodociągu zaopatrującego ludność w wodę do

spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody z wodociągu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. i poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim o powyższym.

ZWiK w dniu 17.12.2015r. (po odczytaniu telefonogramu) podjął działania mające na celu wyeliminowanie bakterii polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej jak również działania mające na celu ustalenie w jaki sposób bakterie mogły dostać się do sieci wodociągowej.

Według przeprowadzonych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną może być m.in. nielegalne podłączenie do sieci tzw. wcinka( oś. Nowodworzanka), brak zwrotnego zaworu antyskażeniowego przy ujęciu własnego źródła zasilania np. własnej studni lub inne.

Inne badania odebrane w dniu 14.12.2015 z kurka czerpalnego filtru otwartego na Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska”, a wykonane przez akredytowane Laboratorium JARS w Łajskach na zlecenie ZWiK nie wykazały jakiegokolwiek zanieczyszczenia. Tym samym bakterie mogły się dostać tylko na dalszych odcinkach sieci wodociągowej.

Ilość bakterii jest niewielka, ale zgodnie z decyzją może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

W świetle powyższego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa spowodowania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia i mogło skutkować u ludzi zaburzeniami m.in. ze strony układu pokarmowego wielu osób.

W tej sytuacji wnosimy o wszczęcie postępowania i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej.

PREZES (ZARZĄDU)  
Janusz Dąbrowski

CZŁONK ZARZĄDU  
Aneta Bydoń

W załączeniu:

- 1.Telefonogram z dnia 17.12.2015 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Maz.
- 2.Decyzja Nr 10 z dnia 18.12.2015 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Maz. wraz z badaniami wody.
- 3.Badania wody z SUW Warszawska z dnia 14.12.2015 r.